

产品特性文件表

(消防电气控制装置)

填表时间：2021年7月17日

产品名称/型号	消防电气控制装置（消防泵控制设备） /AYK-2XFZ-18.5		
填报项目	主要内容		备注
一、铭牌标志 产品名称、型号、执行标准号、生产者和/或生产企业名称、生产地址、制造日期、产品编号、主要技术参数、接线端子标注、警告用语(适用时)、标志、产品使用说明书等	见附页相关照片内容，警告用语：/		
二、关键元器件 1. 变频器的型号、生产者名称（适用时） 2. 接触器的型号、生产者名称	1. 变频器的型号：/ 2. 接触器的型号：CJX2-6511 生产者名称：浙江科继电气有限公司		
三、产品特性参数 1. 外形尺寸 2. 电路板（适用时）、元件布局 3. 断路器	1、外形尺寸：800mm×200mm×600mm 2、电路板、元件布局：见设计文件 3、断路器：额定电流 63A		
四、主要生产工艺	手工装配		
五、指定检验机构确认意见	1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 2、相关型式检验报告编号： <u>D22021202509</u>		
认证委托人名称： (盖章)	生产者名称： (盖章)	生产企业名称： (盖章)	指定检验机构名称： 国家消防电子产品质量监督 (盖章) 检验中心 资料审核专用章

注：本表随申请书一起提交认证机构。

《产品特性文件表》附页

第 1 页共 3 页



认证委托人	上海安一泵业（集团）有限公司
产品名称	消防电气控制装置（消防泵控制设备）
产品型号	AYK-2XFZ-18.5

附件内容：

产品铭牌：



合格证：

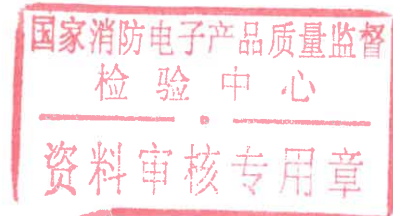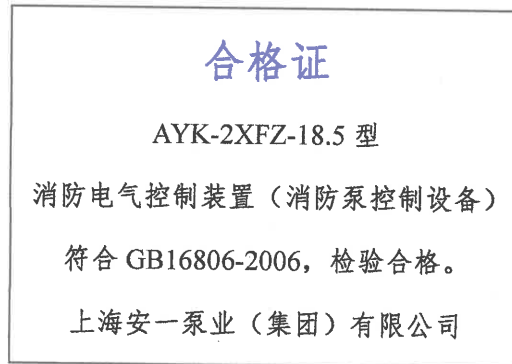


《产品特性文件表》附页

第 2 页共 3 页


认证委托人	上海安一泵业（集团）有限公司
产品名称	消防电气控制装置（消防泵控制设备）
产品型号	AYK-2XFZ-18.5

附件内容：

输入端子：

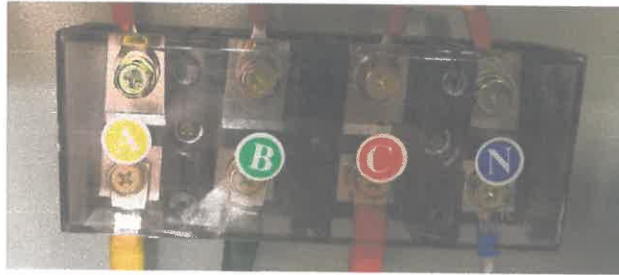


输出端子：

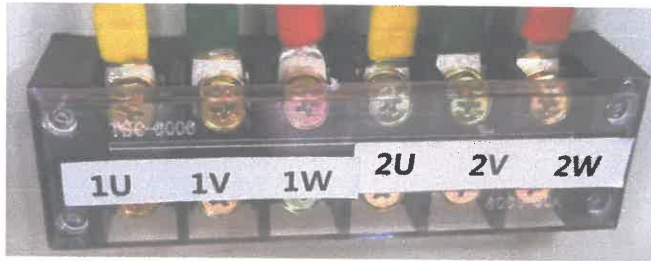

信号控制端子：



接地标识：

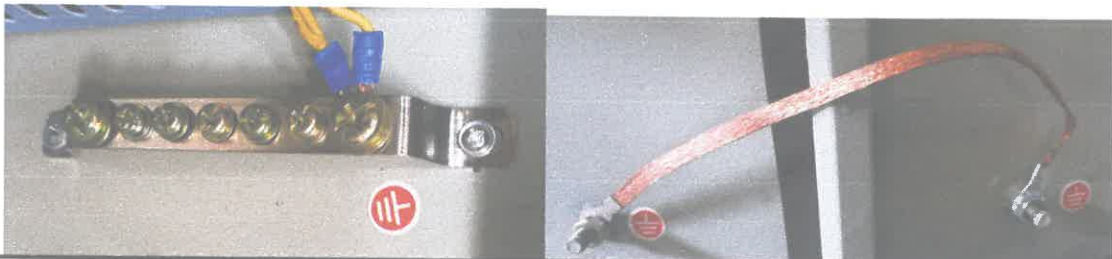

国家消防电子产品质量监督
检验中心
资料审核专用章

《产品特性文件表》附页


第 3 页共 3 页

认证委托人	上海安一泵业（集团）有限公司
产品名称	消防电气控制装置（消防泵控制设备）
产品型号	AYK-2XFZ-18.5
<p>附件内容：</p> <p>关键件合格证明： （接触器的型号：CJX2-6511 生产者名称：浙江科继电气有限公司）</p> <div data-bbox="619 736 1034 1361" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="874 1525 1262 1742" data-label="Image"> </div>	



《产品特性文件表》照片页



<p>企业名称</p>	<p>上海安一泵业（集团）有限公司（加盖公章）</p>
<p>产品名称/型号</p>	<p>消防电气控制装置(消防泵控制设备)/AYK-2XFZ-18.5</p>
<p>正面外观照片</p>	
<p>内部结构照片 (总体)</p>	

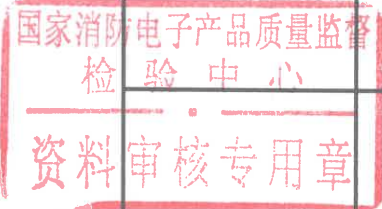

《产品特性文件表》照片页

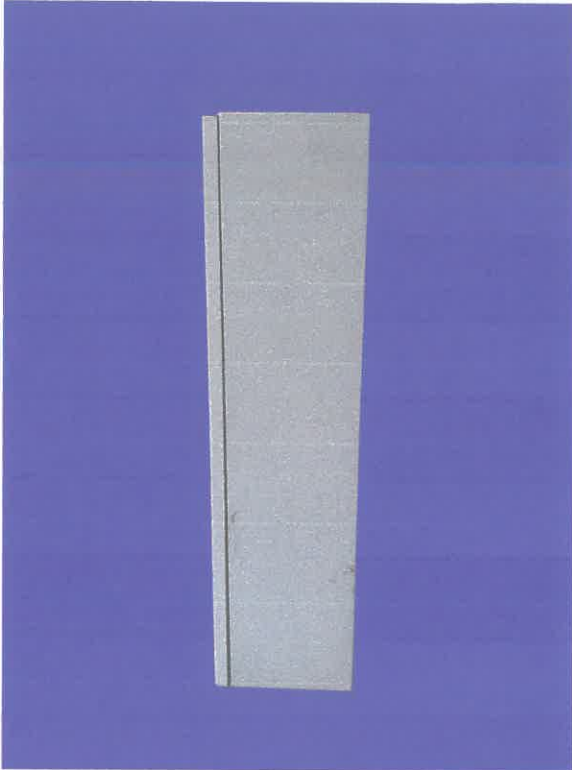企业名称	上海安一泵业（集团）有限公司（加盖公章）
产品名称/型号	消防电气控制装置(消防泵控制设备)/AYK-2XFZ-18.5
侧面外观照片	
背面外观照片	

国家消防电子产品质量监督
检验中心

资料审核专用章

《产品特性文件表》照片页



<p>企业名称</p>	<p>上海安一泵业（集团）有限公司（加盖公章）</p>
<p>产品名称/型号</p>	<p>消防电气控制装置(消防泵控制设备)/AYK-2XFZ-18.5</p>
<p>外形尺寸照片 1</p>	
<p>外形尺寸照片 2</p>	<p>注：应带尺一起照</p>



国家消防电子产品质量监督
检验中心
资料审核专用章

注：应带尺一起照


注：应带尺一起照

《产品特性文件表》照片页

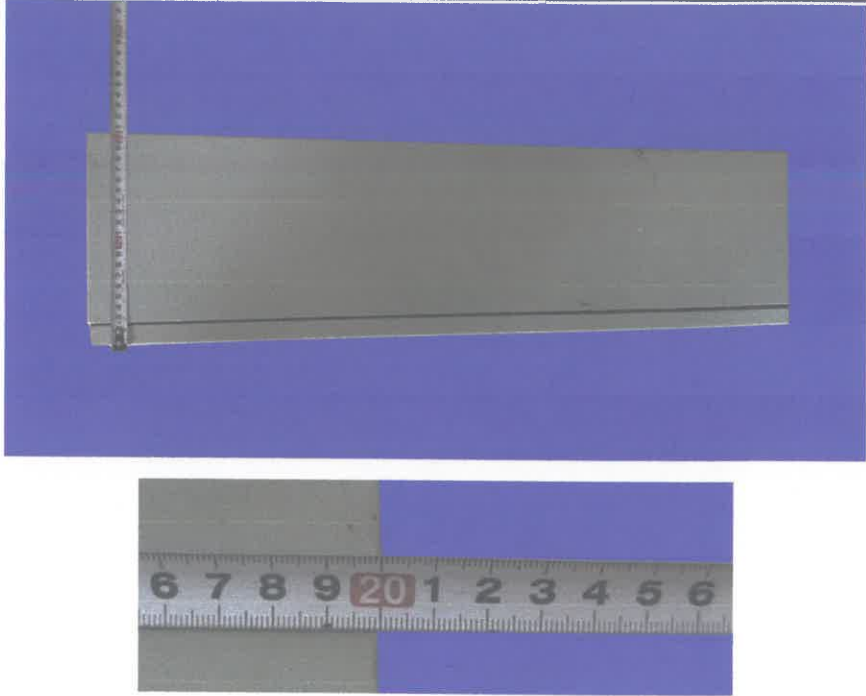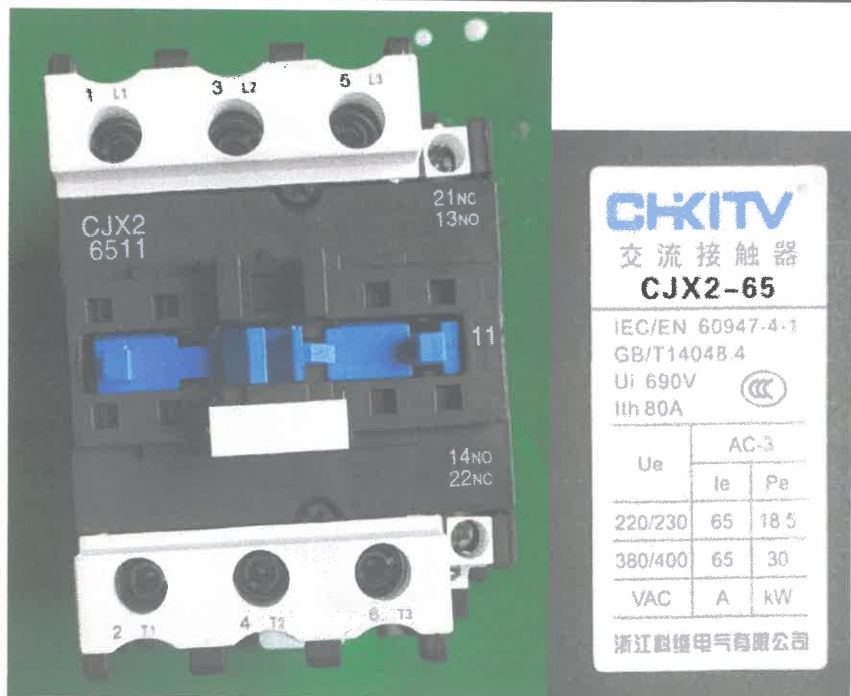

<p>企业名称</p>	<p>上海安一泵业（集团）有限公司（加盖公章）</p>
<p>产品名称/型号</p>	<p>消防电气控制装置(消防泵控制设备)/AYK-2XFZ-18.5</p>
<p>外形尺寸照片 3</p>	
<p>关键元器件照片 片 1</p>	 <p>注：应带尺一起照</p>
<p>元器件描述： 交流接触器 CJK2-6511</p>	



国家消防电子产品质量监督
检验中心
资料审核专用章

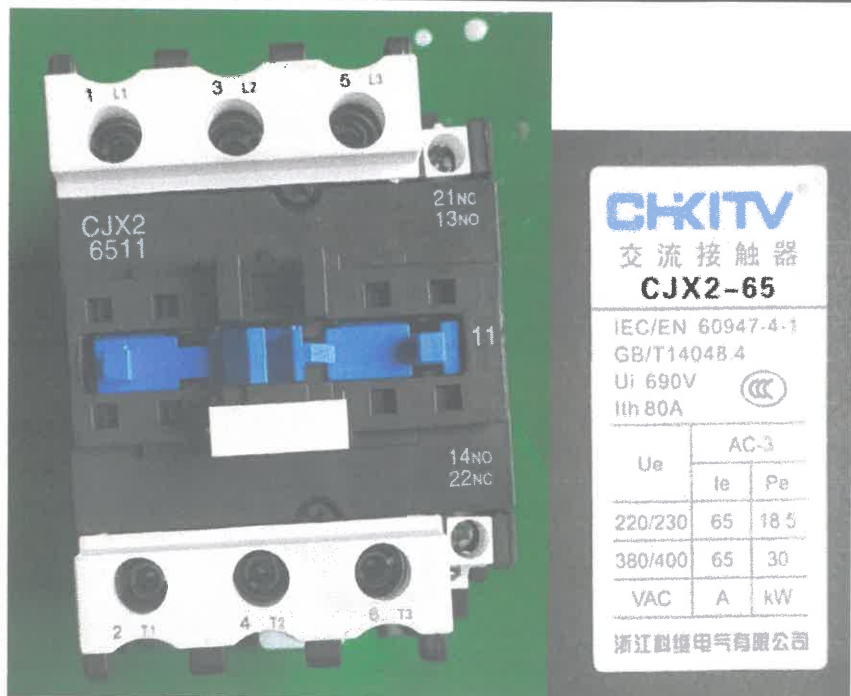

元器件描述： 交流接触器 CJK2-6511

《产品特性文件表》照片页

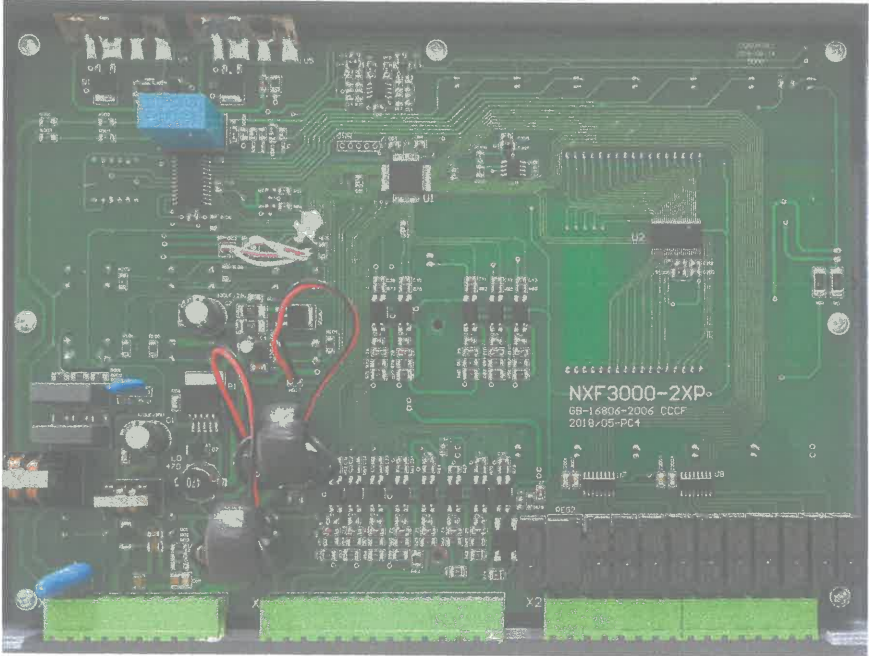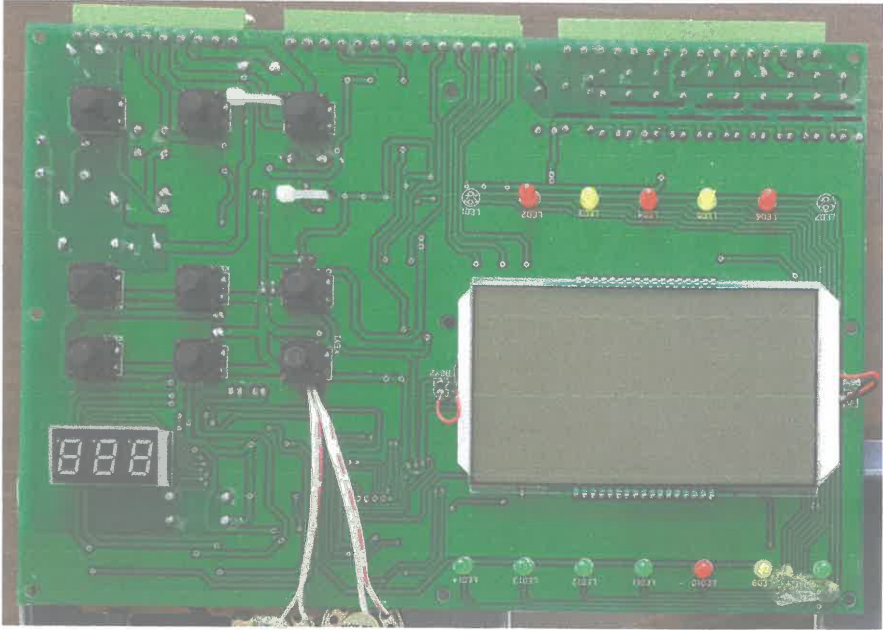

<p>企业名称</p>	<p>上海安一泵业（集团）有限公司（加盖公章）</p>
<p>产品名称/型号</p>	<p>消防电气控制装置(消防泵控制设备)/AYK-2XFZ-18.5</p>
<p>电路板照片</p>	 <p>描述：电路板正面</p>
<p>电路板照片</p>	 <p>描述：电路板背面</p>

国家消防电子产品质量监督
 检验中心
 资料审核专用章