

产品特性文件表

(消防电气控制装置)

填表时间：2021年7月17日

产品名称/型号	消防电气控制装置（消防泵自动巡检控制设备） /AYK-XFXJ-55/6		
填报项目	主要内容		备注
一、铭牌标志 产品名称、型号、执行标准号、生产者和/或生产企业名称、生产地址、制造日期、产品编号、主要技术参数、接线端子标注、警告用语(适用时)、标志、产品使用说明书等	见附页相关照片内容, 警告用语: /		
二、关键元器件 1. 变频器的型号、生产者名称(适用时) 2. 接触器的型号、生产者名称	1. 变频器的型号: Y500-X0550G3 生产者名称: 深圳市英捷思技术有限公司 2. 接触器的型号: CJ40-160、CJX2-9511 生产者名称: 浙江科继电气有限公司		
三、产品特性参数 1. 外形尺寸 2. 电路板(适用时)、元件布局 3. 断路器	1、外形尺寸: 800mm×500mm×2200mm 2、电路板、元件布局: 见设计文件 3、断路器: 额定电流 225A		
四、主要生产工艺	手工装配		
五、指定检验机构确认意见	1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 2、相关型式检验报告编号: D2021202511		
认证委托人名称: (盖章)	生产者名称: (盖章)	生产企业名称: (盖章)	指定检验机构名称: 国家消防电子产品质量监督 检验中心 (盖章) 资料审核专用章

注：本表随申请书一起提交认证机构。


《产品特性文件表》附页

第 1 页共 3 页


认证委托人	上海安一泵业（集团）有限公司
产品名称	消防电气控制装置（消防泵自动巡检控制设备）
产品型号	AYK-XFXJ-55/6

附件内容：

产品铭牌：

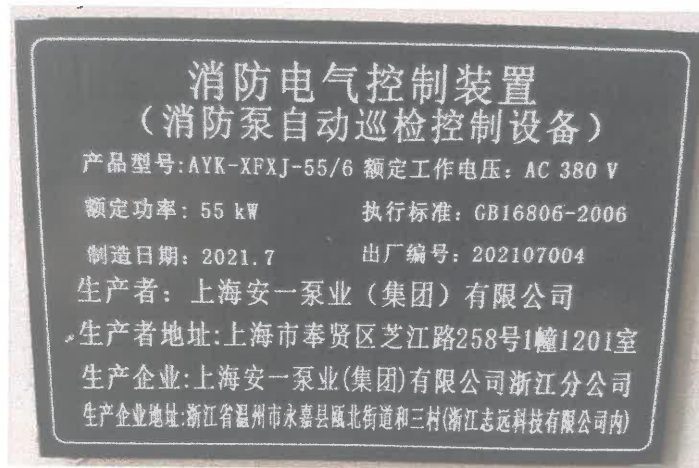

合格证：

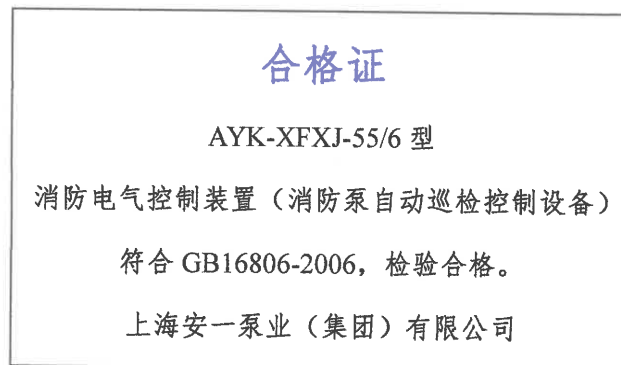

国家消防电子产品质量监督
检验中心
资料审核专用章

《产品特性文件表》附页





认证委托人	上海安一泵业（集团）有限公司
产品名称	消防电气控制装置（消防泵自动巡检控制设备）
产品型号	AYK-XFXJ-55/6

附件内容：


输入端子：



信号控制端子：

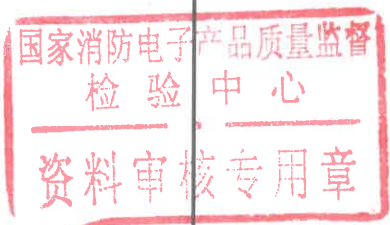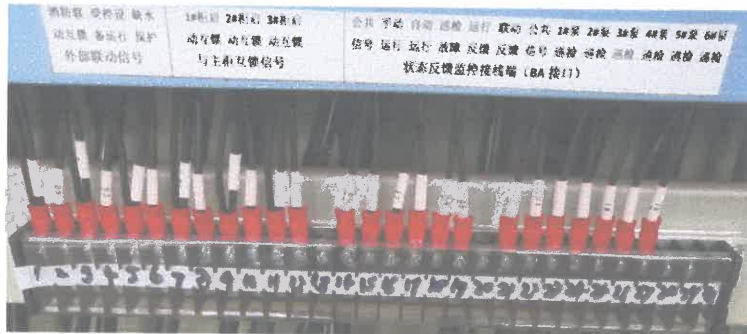

输出端子：

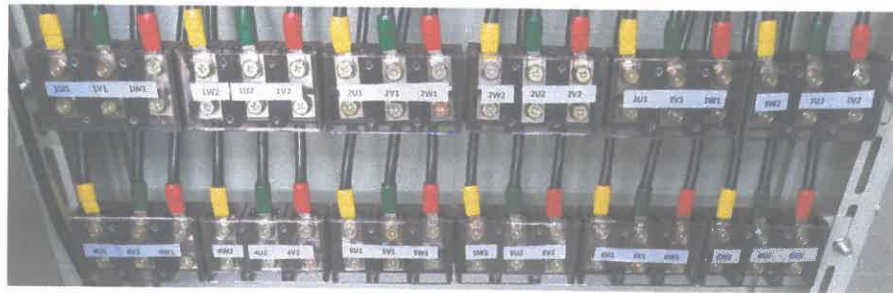

接地标识：



《产品特性文件表》附页


第 3 页共 3 页

认证委托人	上海安一泵业（集团）有限公司
产品名称	消防电气控制装置（消防泵自动巡检控制设备）
产品型号	AYK-XFXJ-55/6

附件内容：

关键件合格证明：

接触器的型号:CJ40-160、CJX2-9511 生产者名称：浙江科继电气有限公司

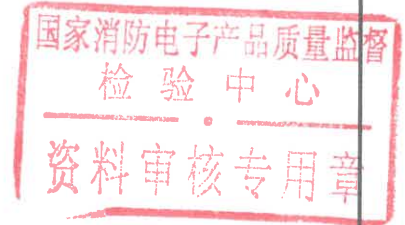

变频器的型号:Y500-X0550G3 生产者名称:深圳市英捷思技术有限公司





《产品特性文件表》照片页

企业名称	上海安一泵业（集团）有限公司（加盖公章）
产品名称/型号	消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备)/AYK-XFXJ-55/6
正面外观照片	 <p>国家消防电子产品质量监督 检验中心</p> <p>资料审核专用章</p>
内部结构照片 (总体)	

《产品特性文件表》照片页



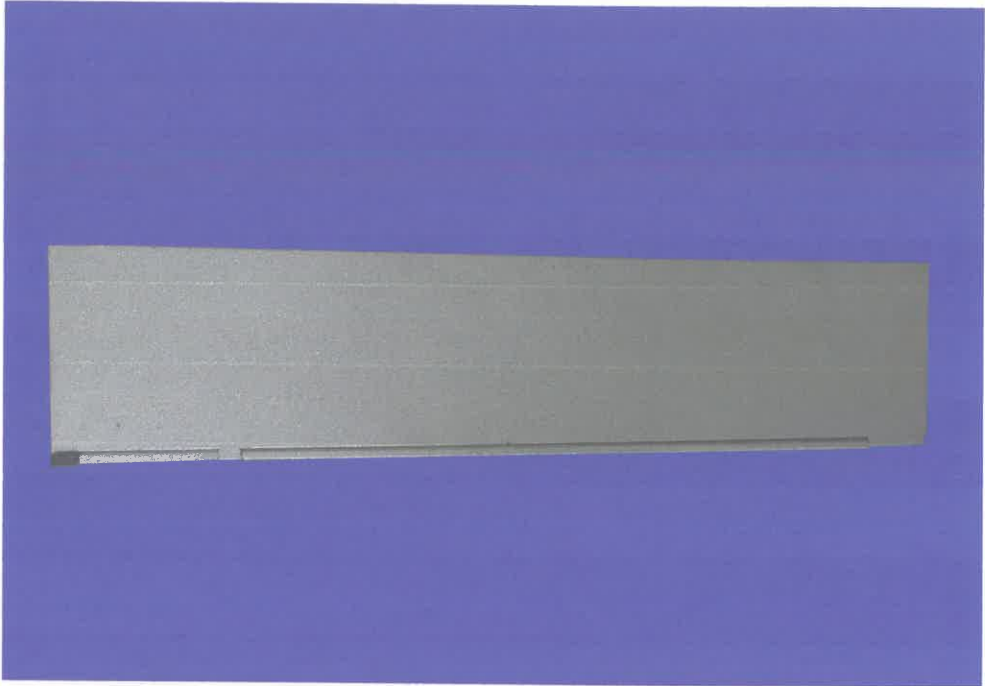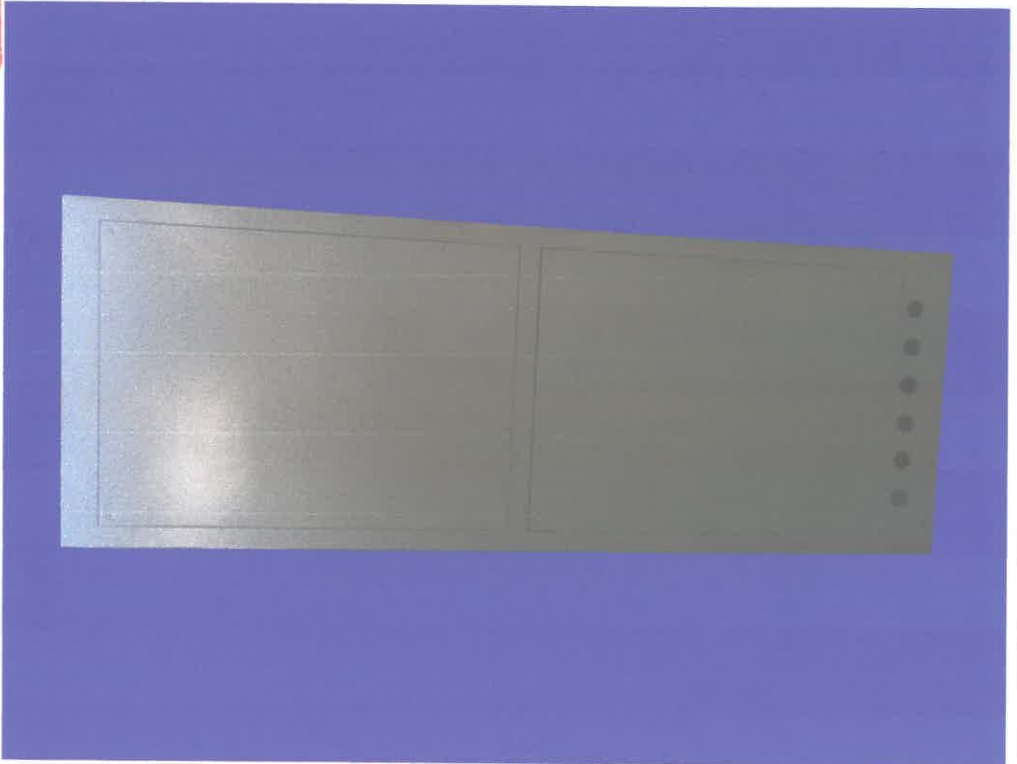

<p>企业名称</p>	<p>上海安一泵业（集团）有限公司（加盖公章）</p>
<p>产品名称/型号</p>	<p>消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备)/AYK-XFXJ-55/6</p>
<p>侧面外观照片</p>	
<p>背面外观照片</p>	

国家消防电子产品质量监督
 检验中心
 资料审核专用章



《产品特性文件表》照片页



<p>企业名称</p>	<p>上海安一泵业（集团）有限公司（加盖公章）</p>
<p>产品名称/型号</p>	<p>消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备)/AYK-XFXJ-55/6</p>
<p>外形尺寸照片 1</p>	 <p>注：应带尺一起照</p>
<p>外形尺寸照片 2</p>	 <p>注：应带尺一起照</p>

国家消防电子产品质量监督
检验中心
资料审核专用章

《产品特性文件表》照片页
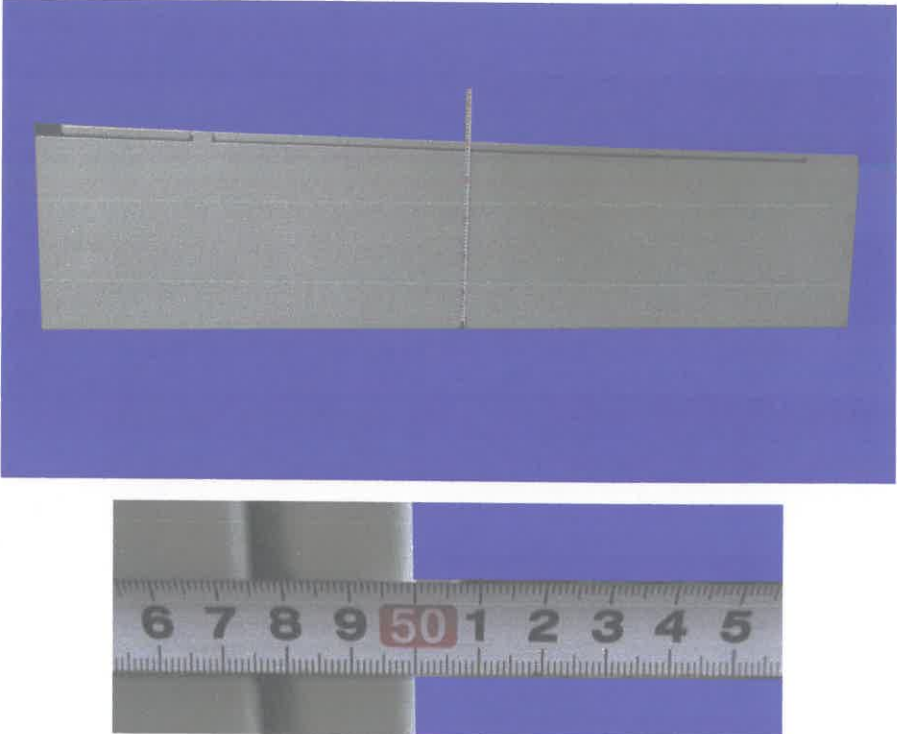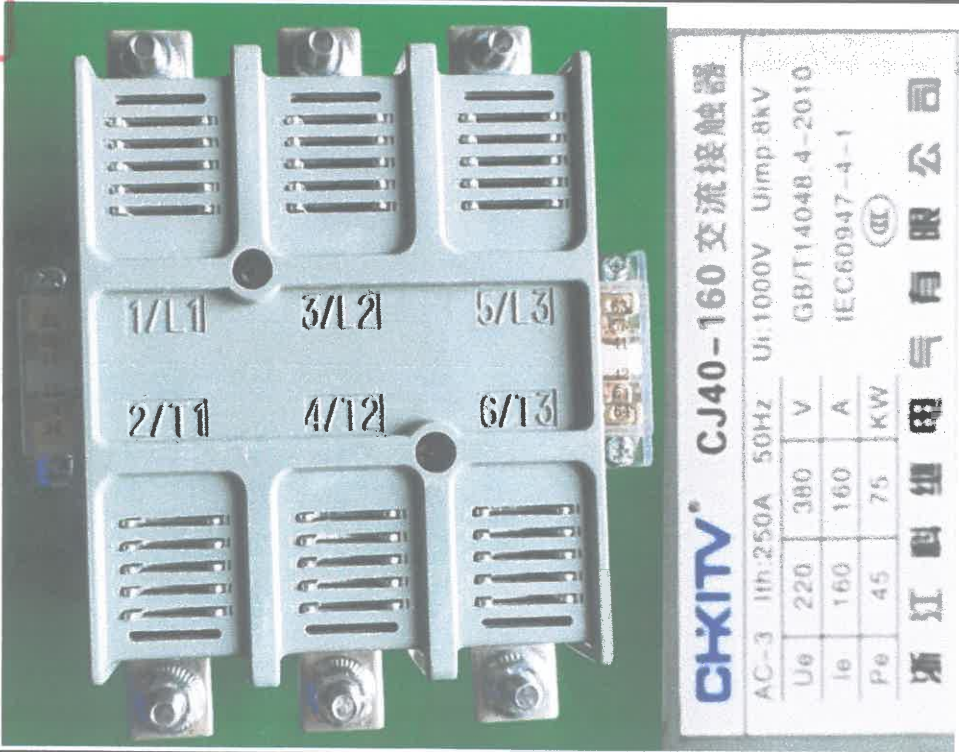
<p>企业名称</p>	<p>上海安一泵业（集团）有限公司（加盖公章）</p>
<p>产品名称/型号</p>	<p>消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备)/AYK-XFXJ-55/6</p>
<p>外形尺寸照片 3</p>	 <p>注：应带尺一起照</p>
<p>关键元器件照片 片1</p>	 <p>元器件描述：交流接触器 CJ40-160</p>

国家消防电子产品质量监督
检验中心
资料审核专用章

《产品特性文件表》照片页

<p>企业名称</p>	<p>上海安一泵业（集团）有限公司（加盖公章）</p>
<p>产品名称/型号</p>	<p>消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备)/AYK-XFXJ-55/6</p>
<p>关键元器件照片 2</p>	 <p>元器件描述：交流接触器 CJX2-9511</p>
<p>关键元器件照片 3</p>	 <p>元器件描述：变频器 Y500-X0550G3</p>

国家消防电子产品质量监督
检验中心
资料审核专用章





《产品特性文件表》照片页



<p>企业名称</p>	<p>上海安一泵业（集团）有限公司（加盖公章）</p>
<p>产品名称/型号</p>	<p>消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备)/AYK-XFXJ-55/6</p>
<p>电路板照片 1</p>	<div data-bbox="486 481 1380 1153" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="419 1167 638 1205">描述：电路板正面</p>
<p>电路板照片 1</p>	<div data-bbox="475 1243 1404 1937" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="419 1982 638 2020">描述：电路板背面</p>



国家消防电子产品质量监督
 检验中心
 资料审核专用章

《产品特性文件表》照片页

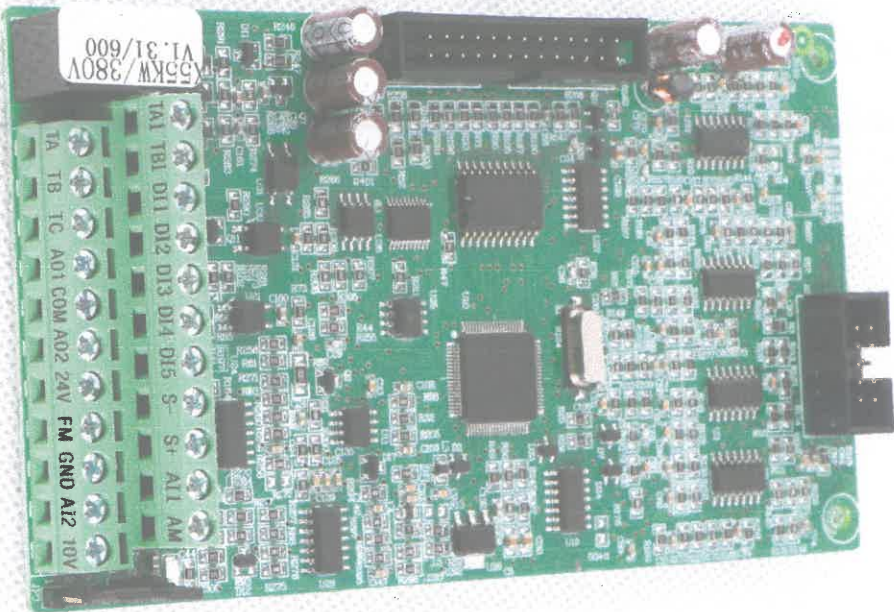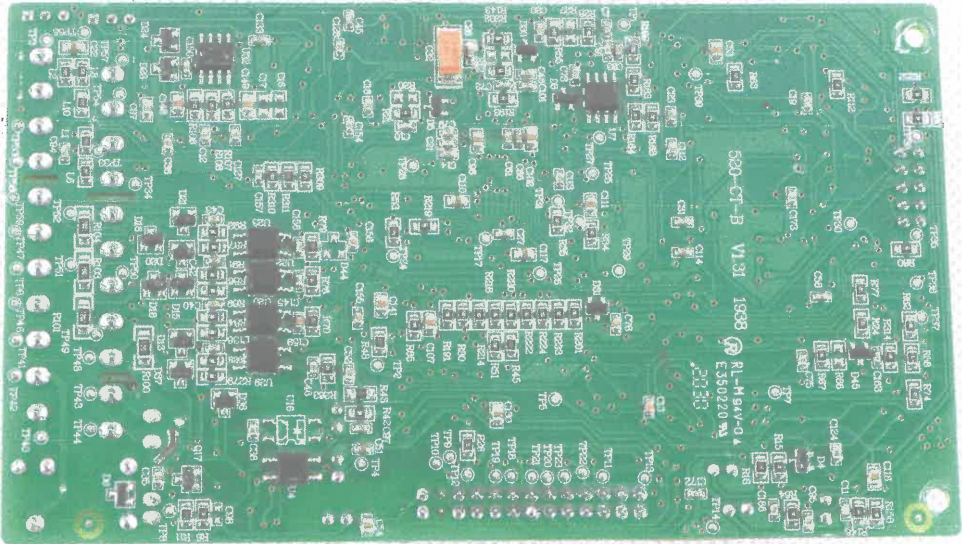企业名称	上海安一泵业（集团）有限公司（加盖公章）
产品名称/型号	消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备)/AYK-XFXJ-55/6
电路板照片 2	
电路板照片 2	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="color: red; font-weight: bold;">国家消防电子产品质量监督 检验中心</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">资料审核专用章</p> </div> 
	描述：电路板背面

《产品特性文件表》照片页

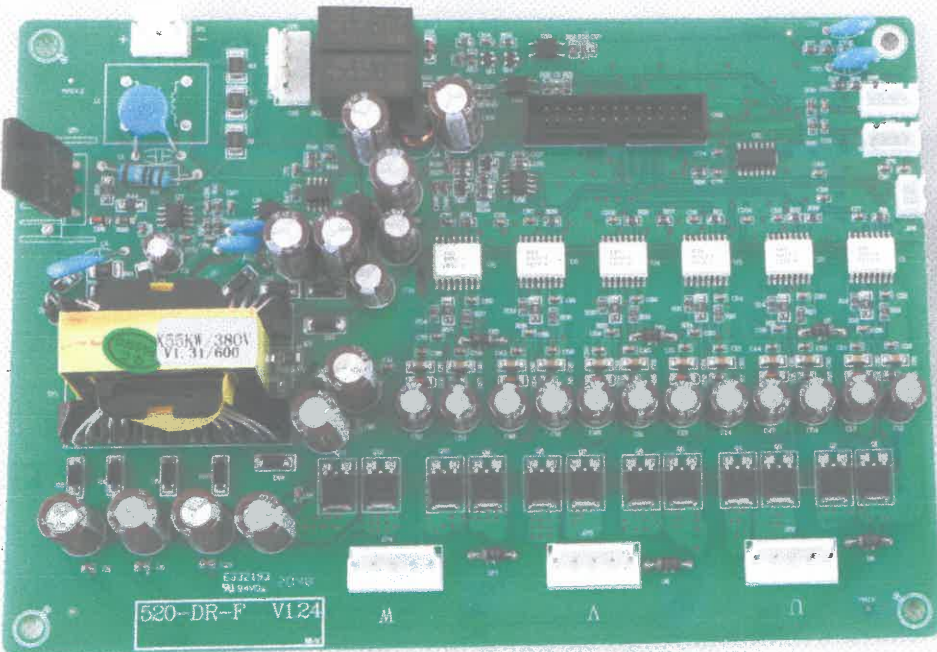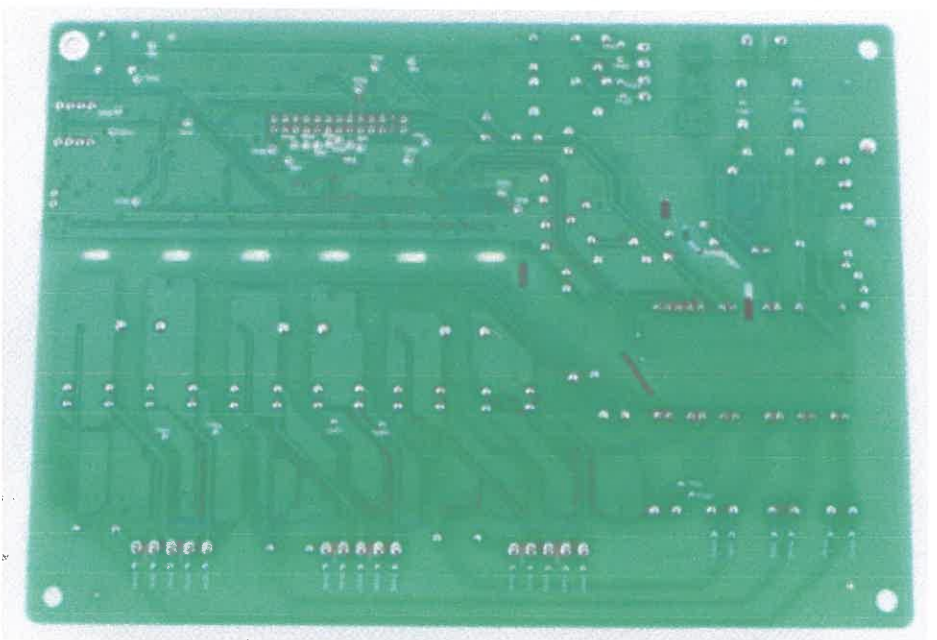

<p>企业名称</p>	<p>上海安一泵业（集团）有限公司（加盖公章）</p>
<p>产品名称/型号</p>	<p>消防电气控制装置(消防泵自动巡检控制设备)/AYK-XFXJ-55/6</p>
<p>电路板照片 3</p>	 <p>描述：电路板正面</p>
<p>电路板照片 3</p>	 <p>描述：电路板背面</p>

国家消防电子产品质量监督
检验中心

资料审核专用章